


РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНДУКТИВНО-КОНДУКТИВНОГО ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ «ТЕРМАНИК» К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

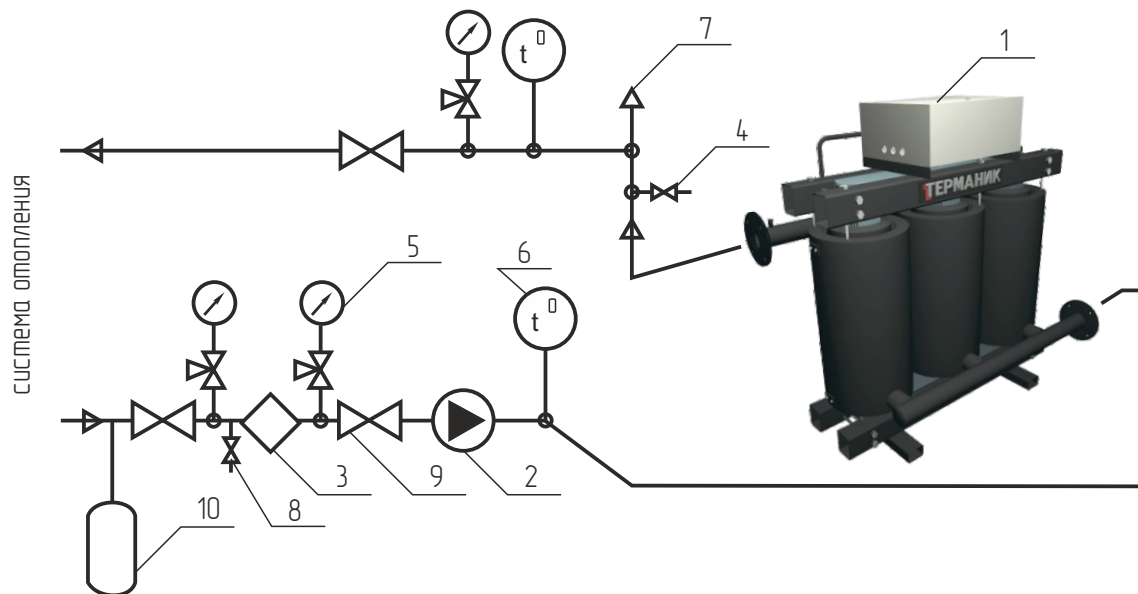

- 1 – индуктивно-кондуктивный нагреватель «ТЕРМАНИК»
- 2 – циркуляционный насос
- 3 – фильтр механической очистки

- 4 – предохранительный клапан
- 5 – манометр
- 6 – термометр
- 7 – автоматический воздухоотводчик

- 8 – дренажный клапан
- 9 – запорная арматура
- 10 – расширительный мембранный бак